

## Kontrola značení na obalech jednorázových elektronických cigaret s příchutí


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně provedla kontroly označování jednotkových balení jednorázových elektronických cigaret s příchutí. Celkem bylo zkontrolováno značení 20 druhů jednorázových elektronických cigaret v 10 provozovnách. Z toho 7 kontrol bylo provedeno na čerpacích stanicích, dále pak ve 2 provozovnách trafik a 1 kontrola byla provedena v prodejně se smíšeným zbožím.

Z celkového počtu 20 kontrolovaných jednorázových elektronických cigaret **12 nevyhovělo**, a to v 1 nebo více kontrolovaných kritériích, požadavků zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 110/1997 Sb.) a vyhlášce č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření (dále jen vyhláška č. 37/2017 Sb.).

9 kontrolovaných elektronických jednorázových cigaret nevyhovělo požadavkům dle §12h odst.2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 5 odst. 2 vyhlášky č. 37/2017 Sb., kdy nebyl na jednotkovém balení elektronických cigaret uveden seznam všech složek obsažených ve výrobku v sestupném pořadí podle hmotnosti.

2 kontrolované elektronické jednorázové cigarety nevyhověly požadavkům na uvedení zdravotního varování dle § 5 odst. 3, 4 písm. a) vyhlášky č. 37/2017 Sb., kdy nebyl na jednotkovém balení elektronických cigaret stanovený text zdravotního varování.

Společně s označováním jednorázových elektronických cigaret s příchutí byla provedena i kontrola, zda byla u těchto výrobků splněna oznamovací povinnost dle § 12h odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb. ve spojení s § 6 vyhlášky č. 37/2017 Sb., kdy bylo zjištěno nesplnění v 7 případech.

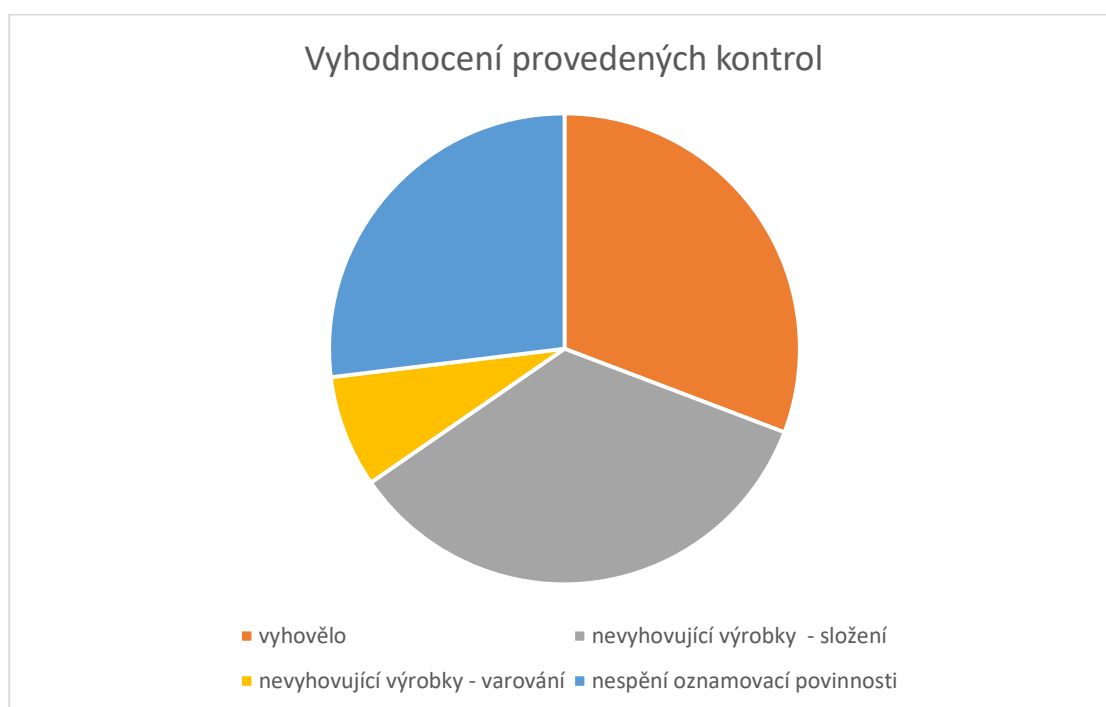

Zpracovala: Mgr. Lenka Hetmánková  
Mgr. Zita Zítková